


P.P.U. "PROSTYL" Sp.z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik			
INWESTOR	Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik	TEMAT	
Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej, Działka nr 1681/128		RYSUNEK	
GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG		skala %	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz BIENIEK upr. bud. SLK/0996/PWOE/05	PDPiS	10.2015
SPRAWDZAJĄCY	Jerzy FOJCIK upr. bud. 118/90		NR RYS. IE/04.3
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPLOWANIE I ROZPOWESZCZACHNIENIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN			

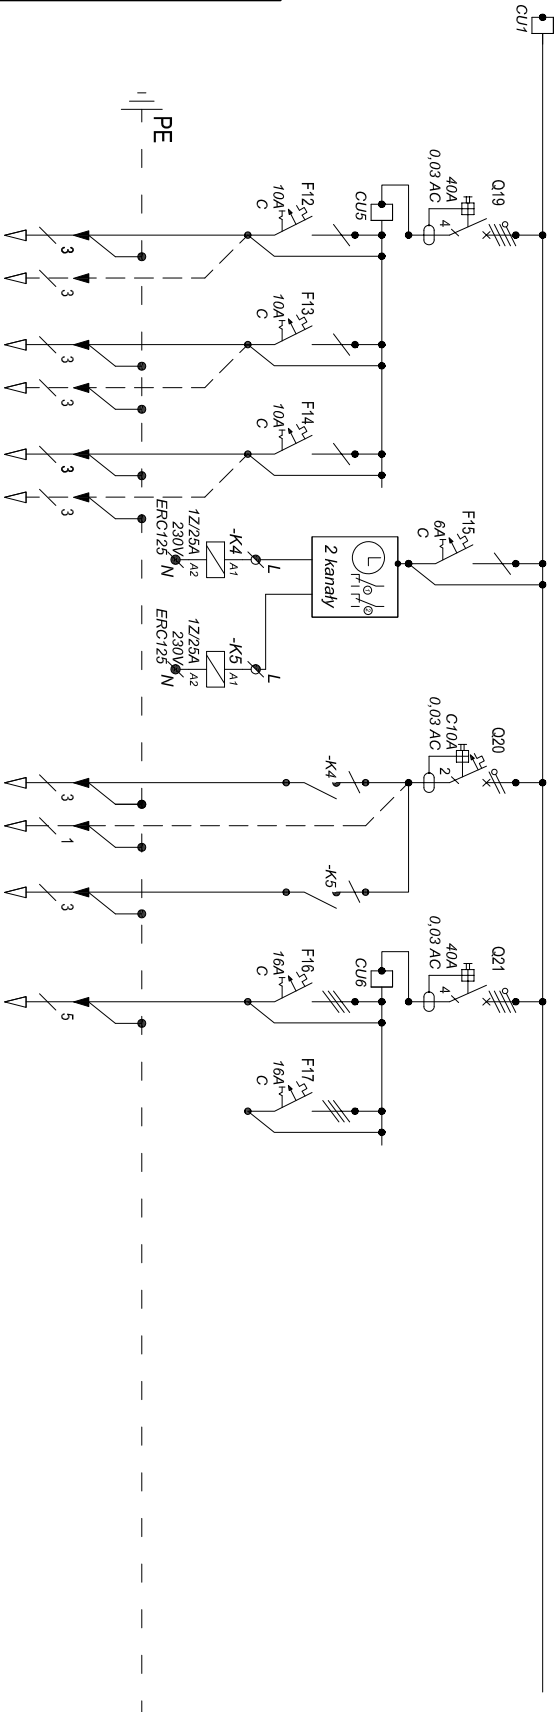

Załącznik	L1	L2	L3	L3	L3	L1	L1, L2, L3	L1, L2, L3				
Przekrój (mm²)	10/2x3x1,5	10/2x3x1,5	10/2x3x1,5	10/ 2x1,5	10/ 2x1,5	10/2x3x1,5	10/2x3x1,5					
Moc zainstalowana P (kW)	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	2,0					
PI L1 (kW)	0,3						0,1					
PI L2 (kW)		0,2										
PI L3 (kW)			0,2	0,1	0,1	0,1						
Ps (kW)	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0					
Opis	Zasilanie OSWIETLIENIE PODSZTAWNE ORAZ AMBRYJNE OSW. EMERGENCJNE	Zasilanie OSWIETLIENIE PODSZTAWNE ORAZ AMBRYJNE OSW. EMERGENCJNE	Zasilanie OSWIETLIENIE PODSZTAWNE ORAZ AMBRYJNE OSW. EMERGENCJNE	Stworzenie oswieleń nocnym	Stworzenie oswieleń nocnym	Zasilanie OSWIETLIENIA NOCNEGO ZMIENIENIEGO / AMBRYJNEGO THG*	Zasilanie OSWIETLIENIA NOCNEGO ZMIENIENIEGO THG5 101	Zasilanie OSW.200-3-faz 16A/400V	REZERWA			

UWAGI:

- 1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Szoła zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
- 4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji